

Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 7

Version 1/2022 - KJ

Vandmåler i målerbrønd

Målerbrønden anvendes kun i installationer, hvor der ikke er mulighed for montering inde i huset.

Omkostninger til målerbrønden og installation af denne afholdes af kunden. Det vil sige både rør, ventiler, beslag og nedgravning af målerbrønden.

Vi sætter nogle krav til brønden for at sikre måler og arbejdsforhold.

Krav til brønd

Brøndrøret skal være godkendt til formålet. Måleren skal være beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

Der skal være plads omkring målerbrønden til, at der kan arbejdes sikkert og forsvaligt på måleren og installationen som helhed.


Krav til låg

Låget skal være godkendt og passe til målerbrønden. Det skal ligge 5 cm over terræn. Hvis nødvendigt skal det være kørebestandigt.

Krav til installationen

Installationen skal foretages af en autoriseret VVS-installatør.

Beslag og ventiler skal være godkendt til formålet. Installationen skal kunne tappes for vand. Måleren skal sidde frostsikret. Der skal installeres en kontrollerbar kontraventil i afgangssiden og afspærringsventiler på begge sider af måleren. Målerbeslag skal være fastgjort, og måleren monteres så måleren sidder vandret. Måleren skal være let at aflæse/udskifte.

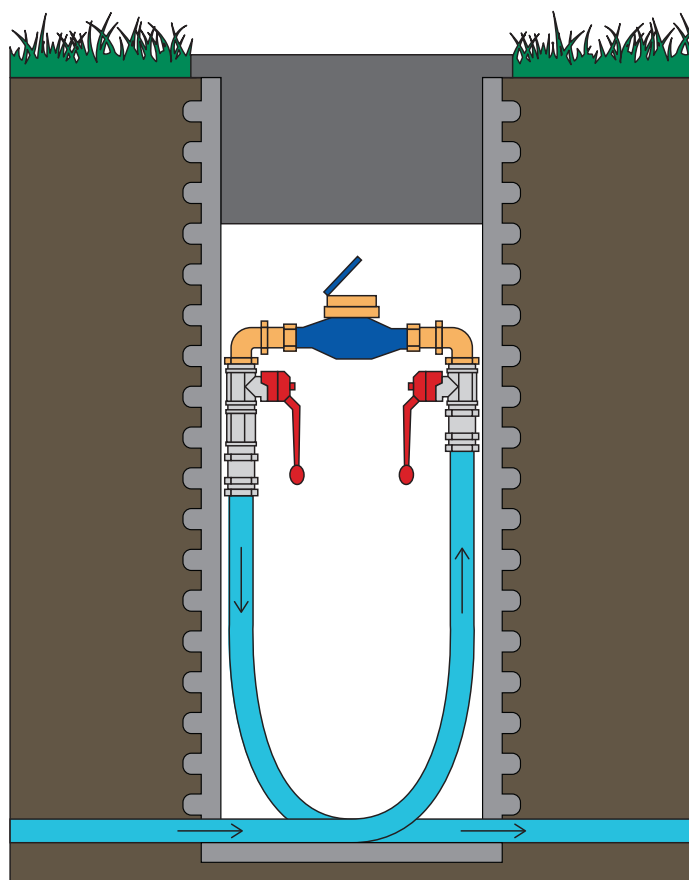

På dinforsyning.dk/drikkevand/vvs finder du vores øvrige faktablade. Har du spørgsmål til vandinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



DIN
FORSYNING